



Panasonic BIG M-serie 20 - 25 - 30 kW, Controlbox, WW, RT


18-02-2025



automatische ontluchter vervangen voor handmatige ontluchter ivm propaan unit



	buitendeel	binnendeel
20 kW	WH-WXG20ME8	WH-CME8L
25 kW	WH-WXG25ME8	WH-CME8L
30 kW	WH-WXG30ME8	WH-CME8L

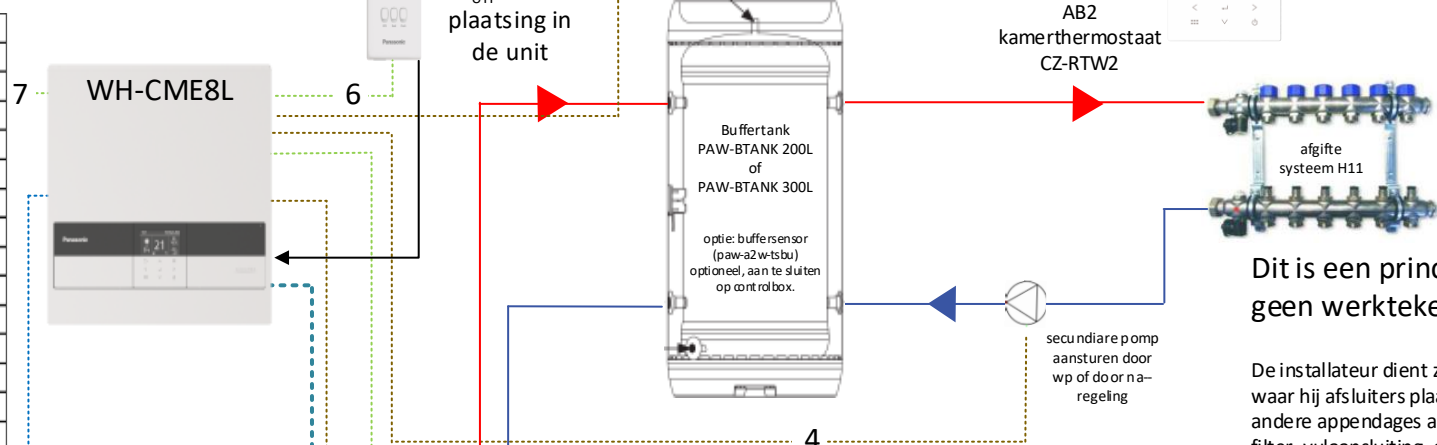


E-voeding apart op binnendeel WP 3 fase
5x 2,5mm² 16A c-kar

E-voeding apart op buitendeel WP 3 fase:
afhankelijk van afstand
5x 4,0/6,0 mm² 20 kw 25A c-kar
5x 4,0/6,0 mm² 25 kw 32A c-kar
5x 4,0/6,0 mm² 30 kw 32A c-kar
(1 ader aarde)

communicatie kabel tussen binnen en buiten deel
min. 2x 0,75mm²
LET OP!
werkschakelaar boven de unit plaatsen ivm Propaan!

2x vorstbeveiligingsklep 1 1/2"

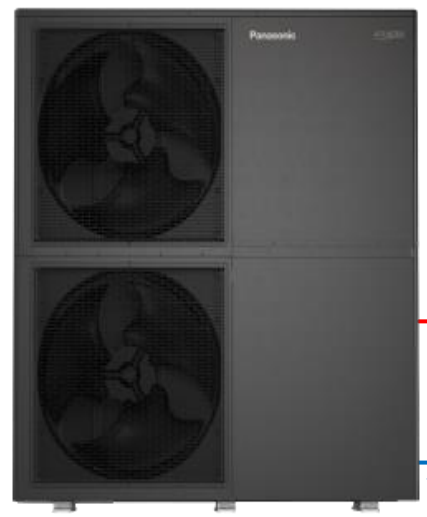

leidingen bi/bu aansluiting 1 1/2

20KW 32 mm inw.
25, 30KW 40 mm inw.
Max 30m/ 10m Hoog
isolatie 30mm of meer

— aanvoer 20kW, 32 mm inw.
— retour 25, 30kW, 40 mm inw.

— laagspanning, 2 X 0,8 mm²
- - - netspanning, 3 X 1,5 mm²

Dit is een principe schema, geen werktekening!

De installateur dient zelf te bepalen waar hij afsluiters plaatst en eventuele andere appendages als vuil/magneet filter, vulaansluiting, ontluchter en dergelijke aanbrengt.

Elektrische aansluitingen

1	voeding binnendeel WP	5 X 2,5 mm ²
2	voeding buitendeel WP	5 X 4,0/6,0 mm ²
3	comm. kabel binnen/buiten	2 X 0,75 mm ²
4	voeding/sturing sec. pomp	3 X 1,5 mm ²
5	comm. bedieningsdiaplay	2 X 0,8 mm ²
6	comm. Cloud adapt.	meegeleverd
7	buitenvoeler, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²
8	voeding/sturing 3-weg klep	3 X 1,5 mm ²
9	tanksensor, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²

aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden